



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Невского ул., д. 3, Липецк, 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11_priemnava@vdon.gosnadzor.ru <http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Липецк
(место составления акта)

« 25 » июня 20 18
(дата составления акта)

16:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л15/243-2672

По адресу: 398024, г. Липецк, Студенческий городок, 10

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от « 13 » июня 2018 № Л15/243-2672 и.о. заместителя руководи-
теля Верхне-Донского управления Ростехнадзора М.А. Калинина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка выполнения предписания №Л15/243-2464 от
24.05.2017 в отношении:

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Липецкий машиностроительный колледж» (ГОБПОУ «ЛМсК»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09-00 час. 22.06.2018 по 16-00 час. 25.06.2018. Продолжительность 10 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: два рабочих дня/ 10 часов

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: *(заполняется при
проведении выездной проверки)*:

Директор государственного областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Липецкий машиностроительный колледж»

Гончаров Александр Михайлович


22.06.2018 9-00 ч.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: *не
требуется.*

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:

Клевцов Валерий Николаевич, государственный инспектор отдела государственного энергетиче-
ского надзора и надзора за ГТС по Липецкой области

Лица, привлекаемые к проведению проверки: *нет.*

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе ГОБПОУ «ЛМсК» Глады-
шев Геннадий Валентинович

В ходе проведения проверки выполнения предписания №Л5/243-2464 от 24.05.2017 выданного юридическому лицу государственному областному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Липецкий машиностроительный колледж» установлено, что из 6 пунктов нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации все 6 пунктов нарушений выполнены в установленные для этого сроки.

| № п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушения |
|-------|--|--|-----------------------------|
| 1 | Нет производственной (эксплуатационной) инструкции по эксплуатации электроустановки, работники электрохозяйства не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях. | п.п.1.7.14, 1.8.1, 1.8.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03г. Зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03г.) (далее ПТЭЭП). | Выполнено |
| 2 | Нет паспорта заземляющего устройства, графика визуального осмотра видимой части заземляющего устройства. | п.п.2.7.9, 2.7.15 ПТЭЭП | Выполнено |
| 3 | Не предъявлены журналы: регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям не ведется, не прошит, журнал оперативный не прошит. | п.п.1.8.9, 3.5.10 ПТЭЭП; п.п.6.6, 8.5, примечание 4 приложения 8 правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Минтрудом России №328н от 12.12.2013г., зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013г. №30593) | Выполнено |
| 4 | Работник, ответственный за состояние средств защиты не назначен, нет журнала учета защитных средств, нет протоколов испытаний основных изолирующих электрозащитных средств до 1000В (ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки, указатель напряжения); ответственный работник для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним не назначен. | п.п.1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Утверждена Минэнерго России №261 от 30.06.2003г.) (далее Инструкция); п.3.5.10 ПТЭЭП | Выполнено |
| 5 | Нет перечней: технической документа- | п.п.1.4.3, 1.8.2 | Выполнено |

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| | ции, электротехнического персонала, которому необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности; в перечне работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации не указан порядок регистрации работ. | ПТЭЭП; п.8.5 правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Минтрудом России №328н от 12.12.2013г., зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013г. №30593) | |
| 6 | Нет протоколов испытаний и измерений электроустановок, нет исполнительных рабочих схем первичных и вторичных электрических соединений электрооборудования силовых и осветительных щитов 0,4кВ распределительной сети. | п.п.1.2.2, 1.8.1 ПТЭЭП | Выполнено |

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

(подпись)

В.Н. Клевцов

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе ГОБПОУ «ЛМсК»


(подпись)

Г.В. Гладышев

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а) юридическое лицо и его законный представитель:

Гончаров Александр Михайлович, директор государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Липецкий машиностроительный колледж»
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 06 20 18

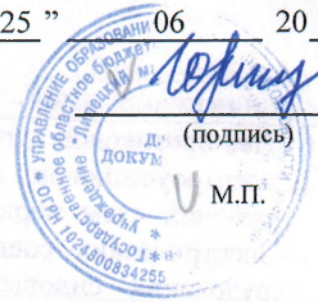

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)